


L1, L2, L3 63A, 50Hz; 0,4kVAC

N,

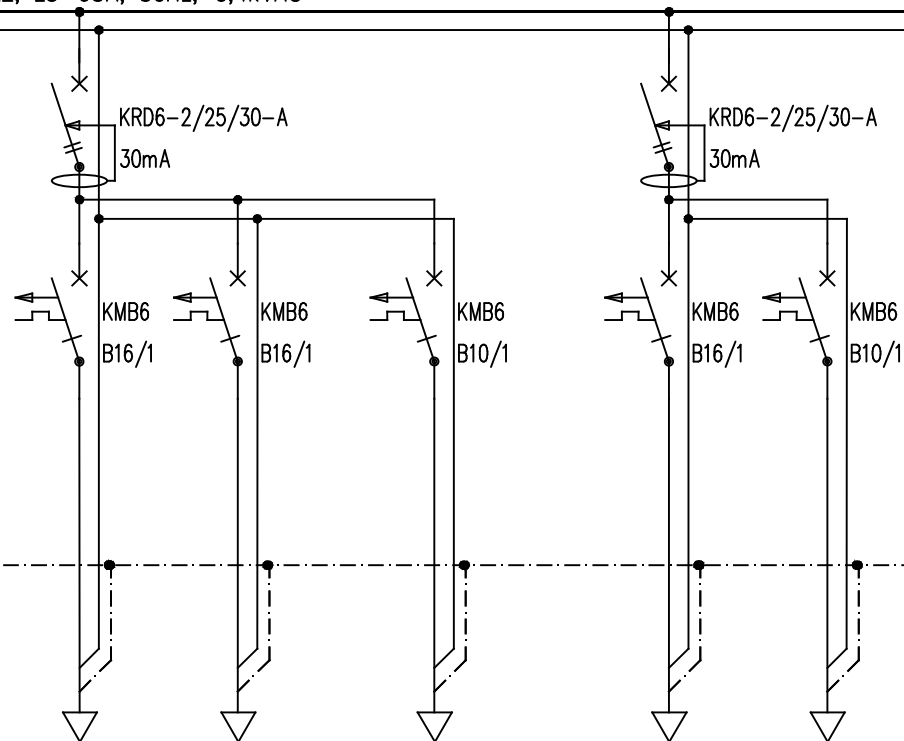

ZASILANIE/ODBIÓR	Obwód 29 Gniazda 16A/230V Pokój 2	Obwód 30 Gniazda 16A/230V Pokój 2	Obwód 31 Oświetlenie główne Pokój 2	Obwód 32 Gniazda 16A/230V Garaż	Obwód 33 Oświetlenie Garaż
LOKALIZACJA					
KABEL/PRZEWÓD	YDYpżo 3x1,5 mm2	YDYpżo 3x1,5 mm2	YDYpżo 3x2,5 mm2	YDYpżo 3x1,5 mm2	YDYpżo 3x1,5 mm2
NR OBWODU	TA/30	TA/31	TA/32	TA/33	TA/34
MOC					