


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

L1, L2, L3 40A, 50Hz; 0,4kVAC
N.

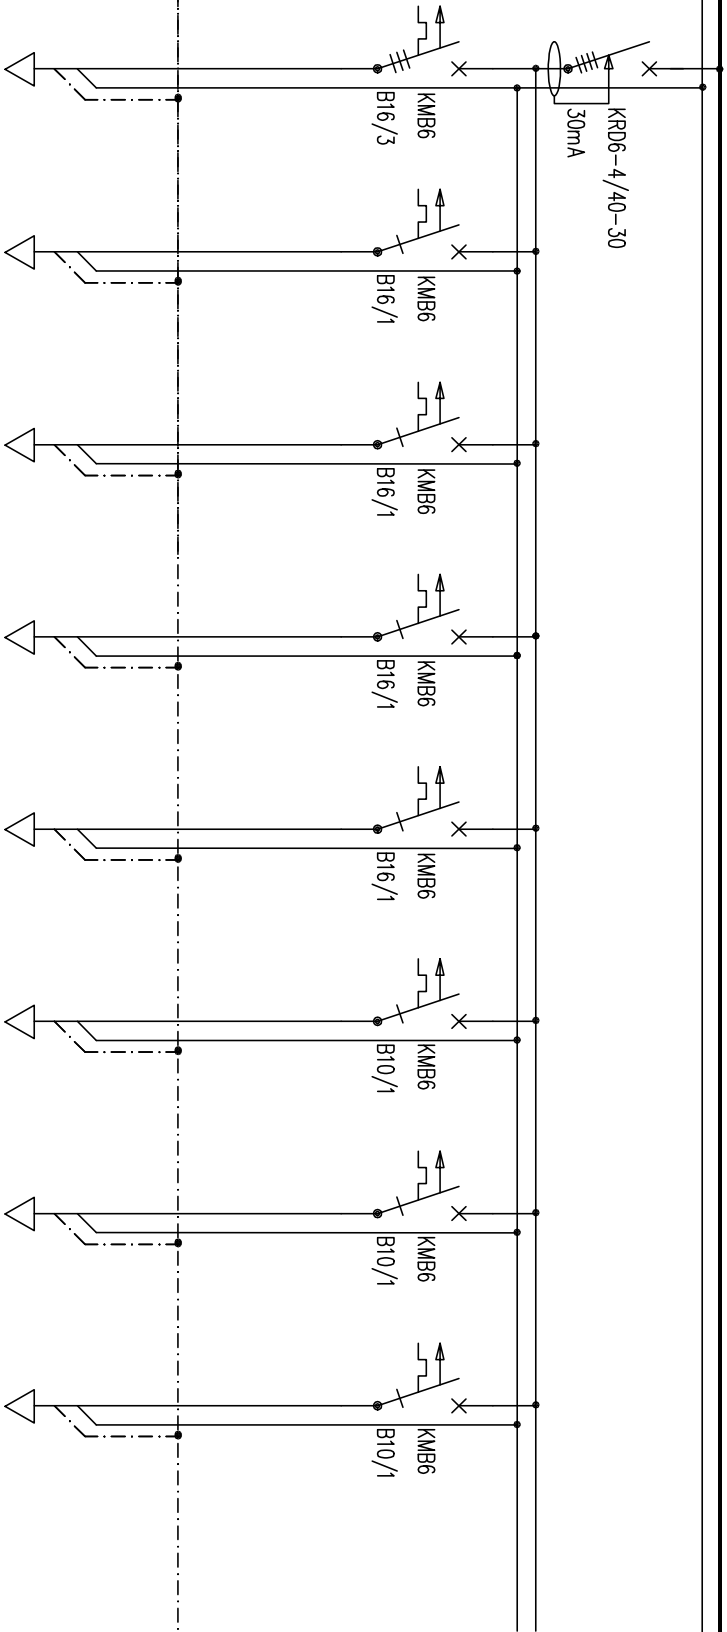

ZASILANIE/ODBIÓR	Obwód 1	Obwód 2	Obwód 3	Obwód 4	Obwód 5	Obwód 7	Obwód 7	Obwód 7
LOKALIZACJA	Zasilanie 16kV/230V przy instalacyjnej	Gniazda 16kV/230V Sypialnia	Gniazda 16kV/230V Pokój	Gniazda 16kV/230V Kuchnia	Gniazda 16kV/230V Rezerva	Oświetlenie sypialnia	Oświetlenie kuchnia	Oświetlenie pokój
KABEL PRZEWÓD	VDYpzo 3x2,5 mm ²	VDYpzo 3x1,5 mm ²	VDYpzo 3x1,5 mm ²	VDYpzo 3x1,5 mm ²	VDYpzo 3x2,5 mm ²	VDYpzo 3x2,5 mm ²	VDYpzo 3x2,5 mm ²	VDYpzo 3x2,5 mm ²
NR OBWODU	TM3	TM4	TM5	TM6	TM7	TM8	TM9	TM10
MOC								